


記号	来歴	年月日	氏名	記号	来歴	年月日	氏名
△07	電線サイズ訂正	'12.07.30	川口	△01	刻印変更	'10.06.11	川口
△08	誤記訂正(緑・黄→緑)	'12.09.14	川口	△02	"W"位置変更	'10.06.11	川口
△09	EST耐トラックに変更(材質・形状変更) 部番変更、断面図に変更 寸法変更、寸法追加	'15.08.06	塚越	△03	電線断面図詳細表記	'10.06.11	川口
				△04	仕様書番号変更	'10.06.16	川口
△10	刻印位置変更	'16.08.04	塚越	△05	寸法変更 12→13, 12→13.5, 17.8→19, 9.5→11.7, 1.4→1.25, φ7.25±0.2→φ7.9±0.2	'10.07.01	川口
				△06	外形変更	'10.07.01	川口

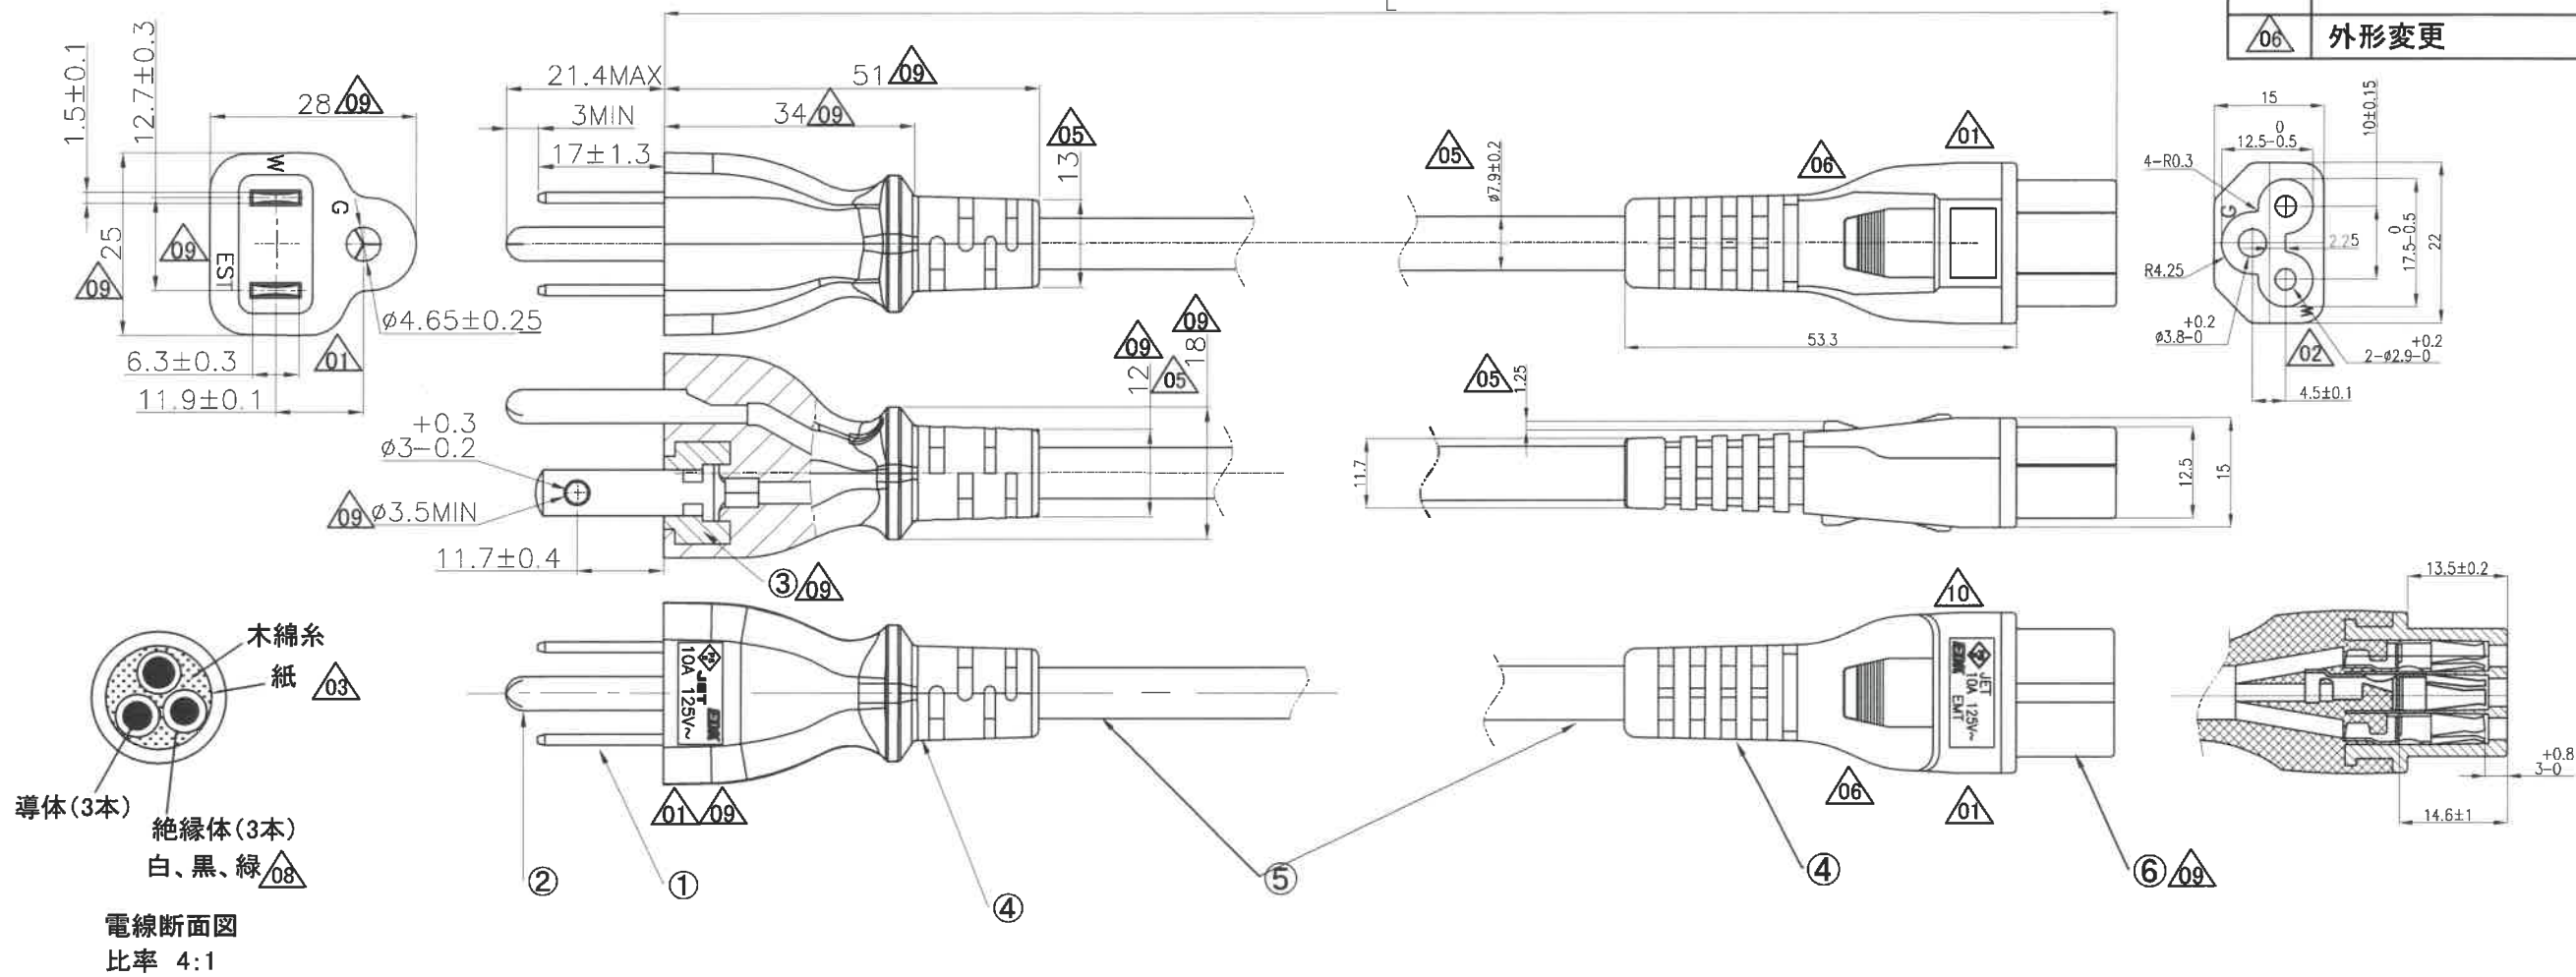

※EDK対応品:3極AC-Mシリーズ用

作業	製品名	仕様書No.	色	電線材質	電線サイズ	L寸法
D	EST-EMT-HVC-10A-2000	K-7046 △04	黒	HVCTF	3C1.25mm ² △07	2,000mm±30
C	EST-EMT-HVC-10A-1000	K-7046 △04	黒	HVCTF	3C1.25mm ² △07	1,000mm±30
B	EST-EMT-VCT-10A-2000	K-7017	黒	VCTF	3C1.25mm ² △07	2,000mm±30
A	EST-EMT-VCT-10A-1000	K-7017	黒	VCTF	3C1.25mm ² △07	1,000mm±30

部番	部品名	材質
△09 6	EMTプラグ	PA66
△09 5	コード	PVC
△09 4	ボディ	PVC
△09 3	ESTプラグ	熱硬化樹脂
△09 2	アース端子	黄銅(C2680R-1/2H)
△09 1	電源端子	黄銅(C2680R-1/2H)

第三角法		尺度		一般許容差		名称	
⊕		1/1		±0.5, ±1°		3極 円形電線	
設計 09.04.06 林依倂		製図 09.04.06 林依倂		検図 16.8.04 塚越		承認 16.8.04 塚越	
記号		部門コード		整理番号		外形図	
R		26		0017		△10	